

Қазақстан Республикасы
Түркістан облысы
Жетісай ауданы
«ДПО-А»
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі



Республика Казахстан
Туркестанская область
Жетысайский район
«ДПО-А»
товарищества с ограниченной
ответственностью

160500, Жетісай қаласы, А.Қалыбеков көшесі № 30
тел: 872534 6-19-58

№12

г.Жетысай, ул.А.Қалыбеков №30
тел: 872534 6-19-58

“21” желтоқсан 2022 жыл

Жетісай ауданы с/о Ж.Ералиев
с.Үтір төбе Наурыз көшесі, №32 А
«Базаркүл ана» бөбекжай-балабақшасы»
ЖШС-і құрылтайшысы Тұртбаева Г.

Жетісай ауданындағы «ДПО-А» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің төрағасы А. Славов 2022-2023 жылғы жылу маусымының басталуына байланысты Жетісай ауданы с/о Ж.Ералиев с.Үтір төбе Наурыз көшесі, №32 А орналасқан «Базаркүл ана» бөбекжай-балабақшасы» ЖШС-і ғимаратының өрт қауіпсіздігі жағдайына тексеру жұмыстарын жүргізді.

Өрт техникалық тексеру кезіндегі акті қорытындысы бойынша Жетісай ауданы с/о Ж.Ералиев с.Үтір төбе Наурыз көшесі, №32 А орналасқан «Базаркүл ана» бөбекжай-балабақшасы» ЖШС-і ғимаратының өрт қауіпсіздігі талапқа сай екендігі анықталды.

Жетісай ауданының «ДПО-А»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
төрағасы:



А. Славов

ТОО «ДПО-А»

Свидетельство 16956-1958-ТОО от 20.12.2001г.

Заказчик: 05.10.2022

Рабочий проект

Установка пожарной сигнализаций и видеокамер на объекте ясли сад
«Базаркул ана» с. Утіртөбе, с/о Ж.Ералиев,
Жетысайского района, Туркестанской области.

г. Жетысай 2022г

ТОО «ДПО-А»

Свидетельство 16956-1958-ТОО от 20.12.2001г.

Заказчик: 05.10.2022

Рабочий проект

Установка пожарной сигнализации и видеокамер на объекте ясли сад
«Базаркул ана» с. Үтіртөбе, с/о Ж.Ералиев,

Жетысайского района, Туркестанской области.

Главный проектировщик проекта:

Сламов А.



г. Жетысай 2022г

Общие указания

Устройство автоматической пожарной сигнализации предусматривается для оповещения при возникновении пожара. В качестве приемной станции пожарной сигнализации применяется контрольная панель типа «Циркон-3» которая устанавливается в помещении в недоступном для посторонних месте. В защищаемых помещениях на потолке крепятся термодифференциальные извещатели которые включены в шлейф параллельно, термомаксимальные извещатели включены последовательно. В конце каждого шлейфа устанавливается оконечное устройство.

Сеть пожарной сигнализации выполняется кабелем типа КСПВ, проложенным в кабельканалах и междоочных пустотах.

Пожарный приемно-контрольный прибор обеспечивает: прием электрических сигналов автоматических пожарных извещателей, включение световой и звуковой сигнализации.

Проектом предусмотрена установка светового и звукового оповещения. Монтаж извещателей и остального оборудования выполняется в строгом соответствии с паспортами, ТУ и инструкцией по эксплуатации.

Настоящий проект выполнен в соответствии с действующими нормами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывопожарную и пожарную безопасность при эксплуатации объекта.


ГПП: *Бибар* Бибистов К.





Условные обозначения	
1	Прибор приемно-контрольный «Циркон-3»
2	Извещатель дымовой 212-41М
3	Извещатель ручной ИПР-ЗСУ
4	Светозвуковая сирена LD-96
5	Извещатель тепловой ИП-101-1А-1А

Обозначение	Наименование	Примечание
СНРК 2,02-11-2002	Ссылочные документы Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещение людей о пожаре	
СНи П 2.02-15-2003		


Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прибор пожарной и охранной сигнализации	«Циркон-3»			шт	1		
2	Сирена	ЛД-96			шт	1		
3	Извещатель пожарной дымовой	ИП-212-41			шт	5		
4	Извещатель тепловой	ИП103			шт	4		
5	Извещатель ручной	ИПР-3СУ			шт	1		
6	Кабельгон	20-10			m2	70		
7	Кабель телефон	4-014			m2	90		
8	Камера внутренних	Maskvision			шт	3		
	Камера наружный	Maskvision			шт	1		
9	Монитор	Samsung			шт	1		
10	Жесткий диск	Toshiba 1000гб			шт	1		
11	Регистратор	Smart 8канальный			шт	1		

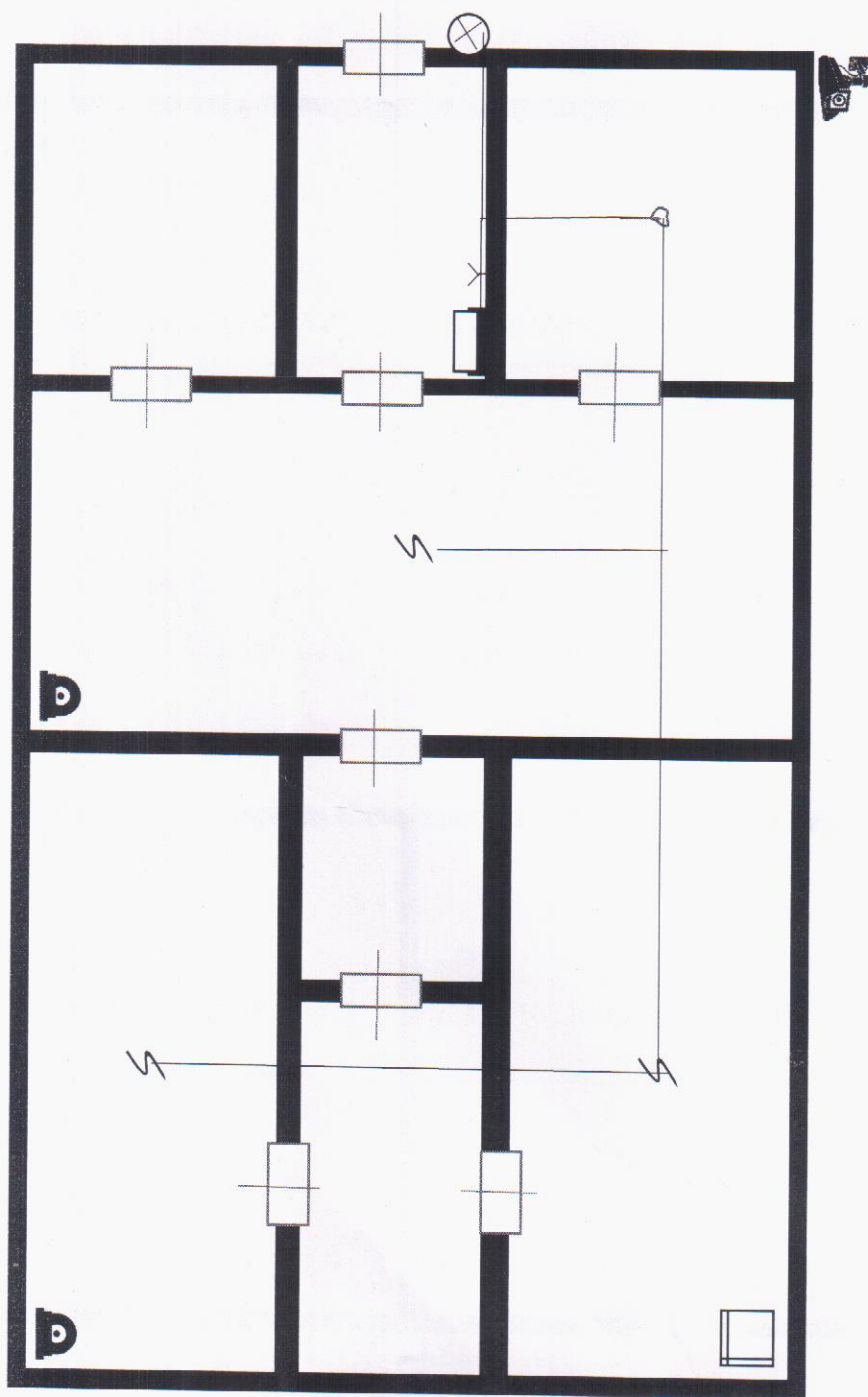


Установка пожарной сигнализации и видеокамер на объекте ясли сад «Базаркул ана» с. Утиртобе, с/о Ж.Ералиев, Жетысайского района, Туркестанской области.					
Изм. кол	Лист №	подпись	дата		
ГИП					
● Разраб					
Исполнил					
Проверил					
				Схема пожарной сигнализации	

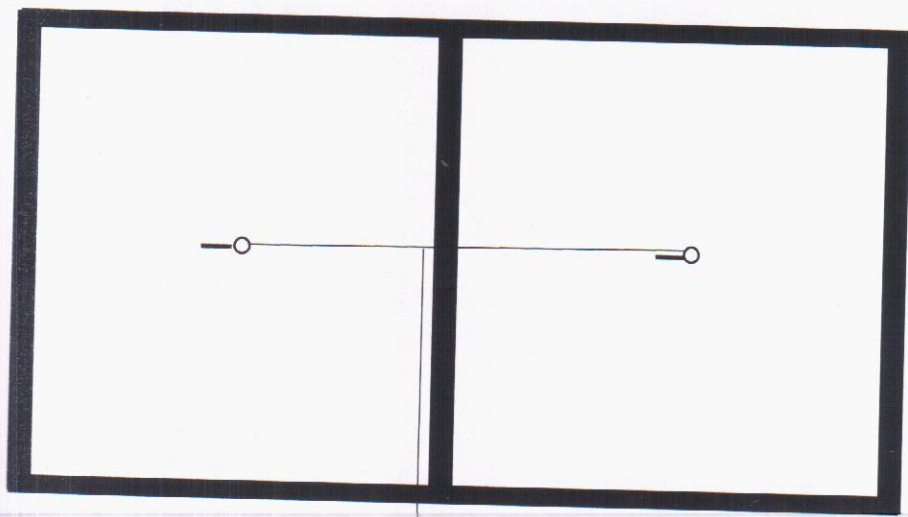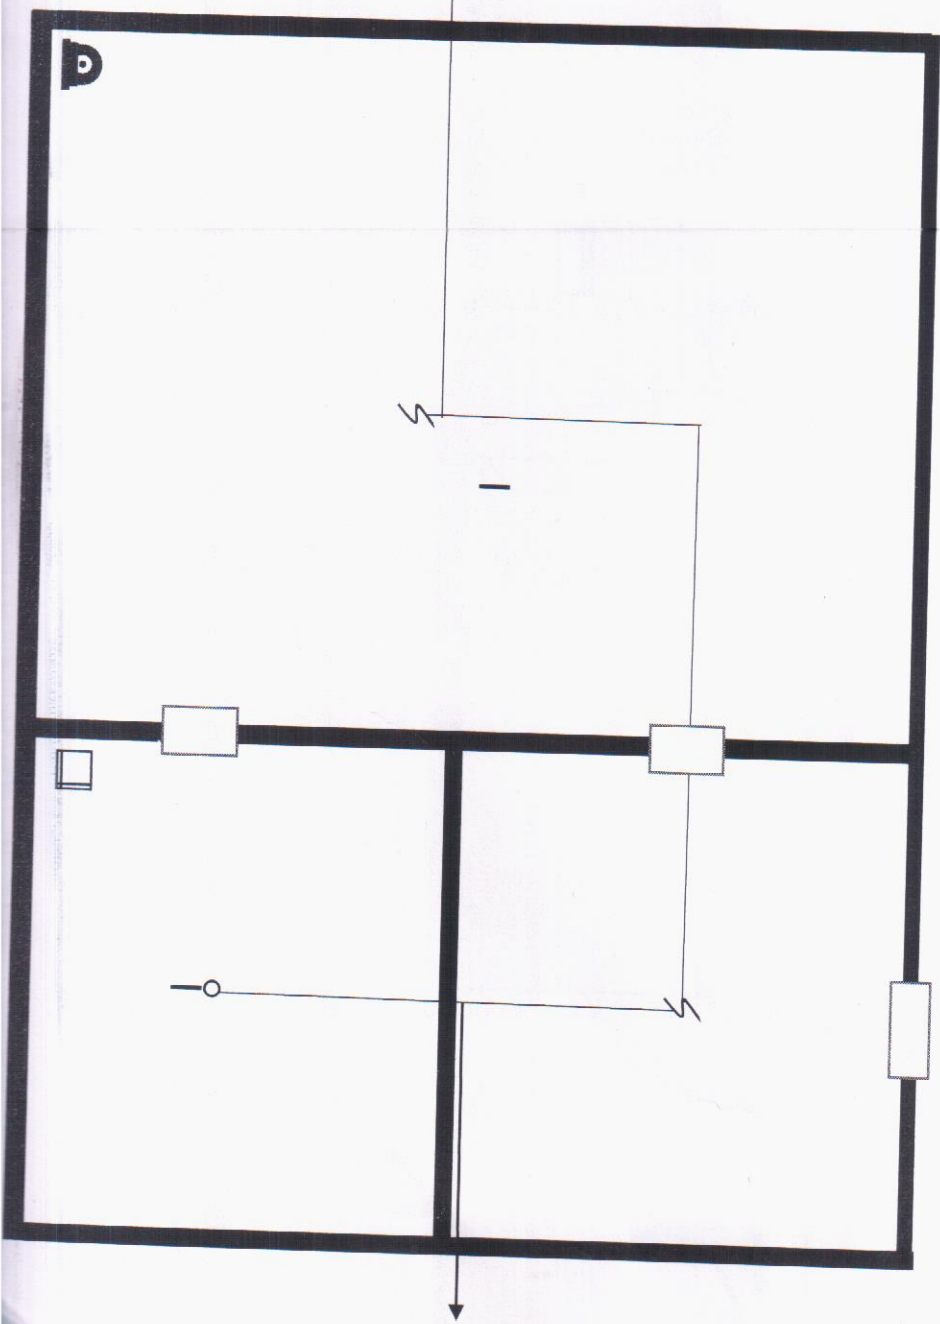

Изм. кол	Лист №	подпись	дата	Установка пожарной сигнализации и видеоскамер на объекте ясли сад «Базаркул ана» с. Утиртобе, с/о Ж.Ералиев, Жетысайского района, Туркестанской области.			
ГИП				Схема пожарной сигнализации			
Разраб							
Исполнил							
Проверил							

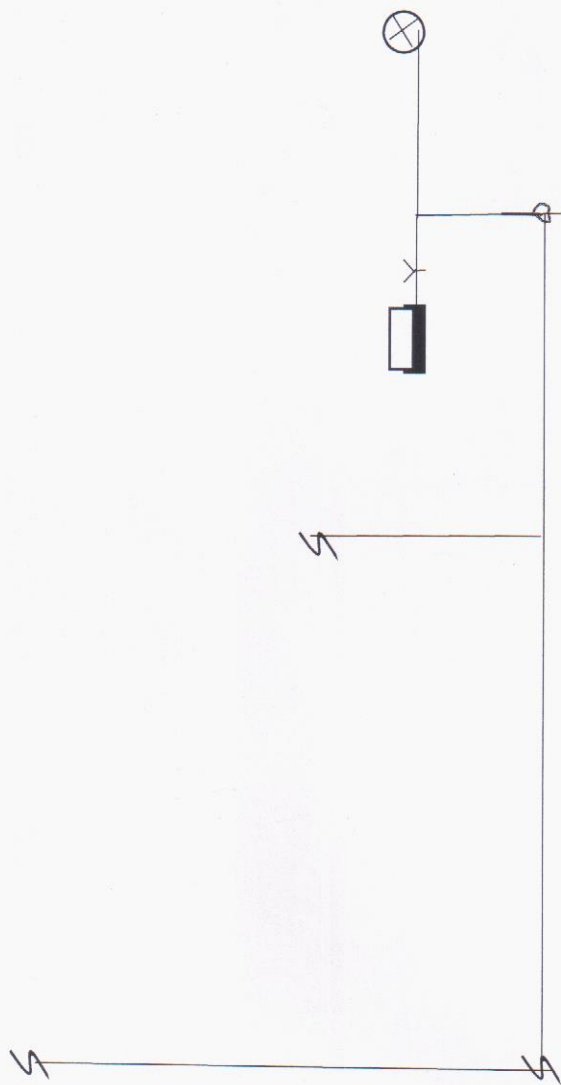

Установка пожарной сигнализации и видеокамер на объекте ясли сад «Базаркул ана» с. Утіртөбе, с/о Ж.Ералиев, Жетysайского района, Туркестанской области.				
Изм.кол	Лист №	подпись	дата	
● ГИП				
Разраб				
Исполнил				
Проверил				
Схема пожарной сигнализации				

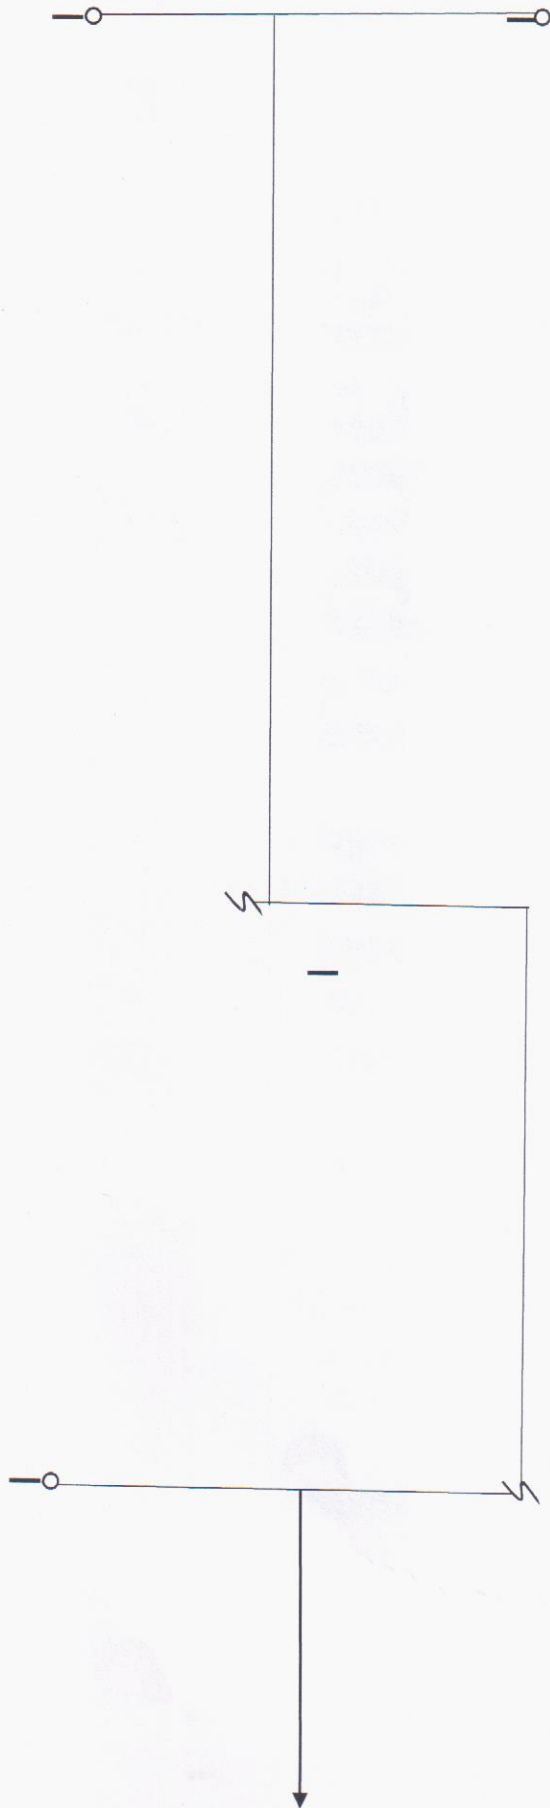

Установка пожарной сигнализации и видеокамер на объекте ясли сад «Базаркул ана» с. Утіртөбе, с/о Ж.Ералиев, Жетысайского района, Туркестанской области.		Ж.Ералиев,	
Изм.кол	Лист №	подпись	дата
ГИП			
Разраб			
Исполнил			
Проверил			
Схема пожарной сигнализации			